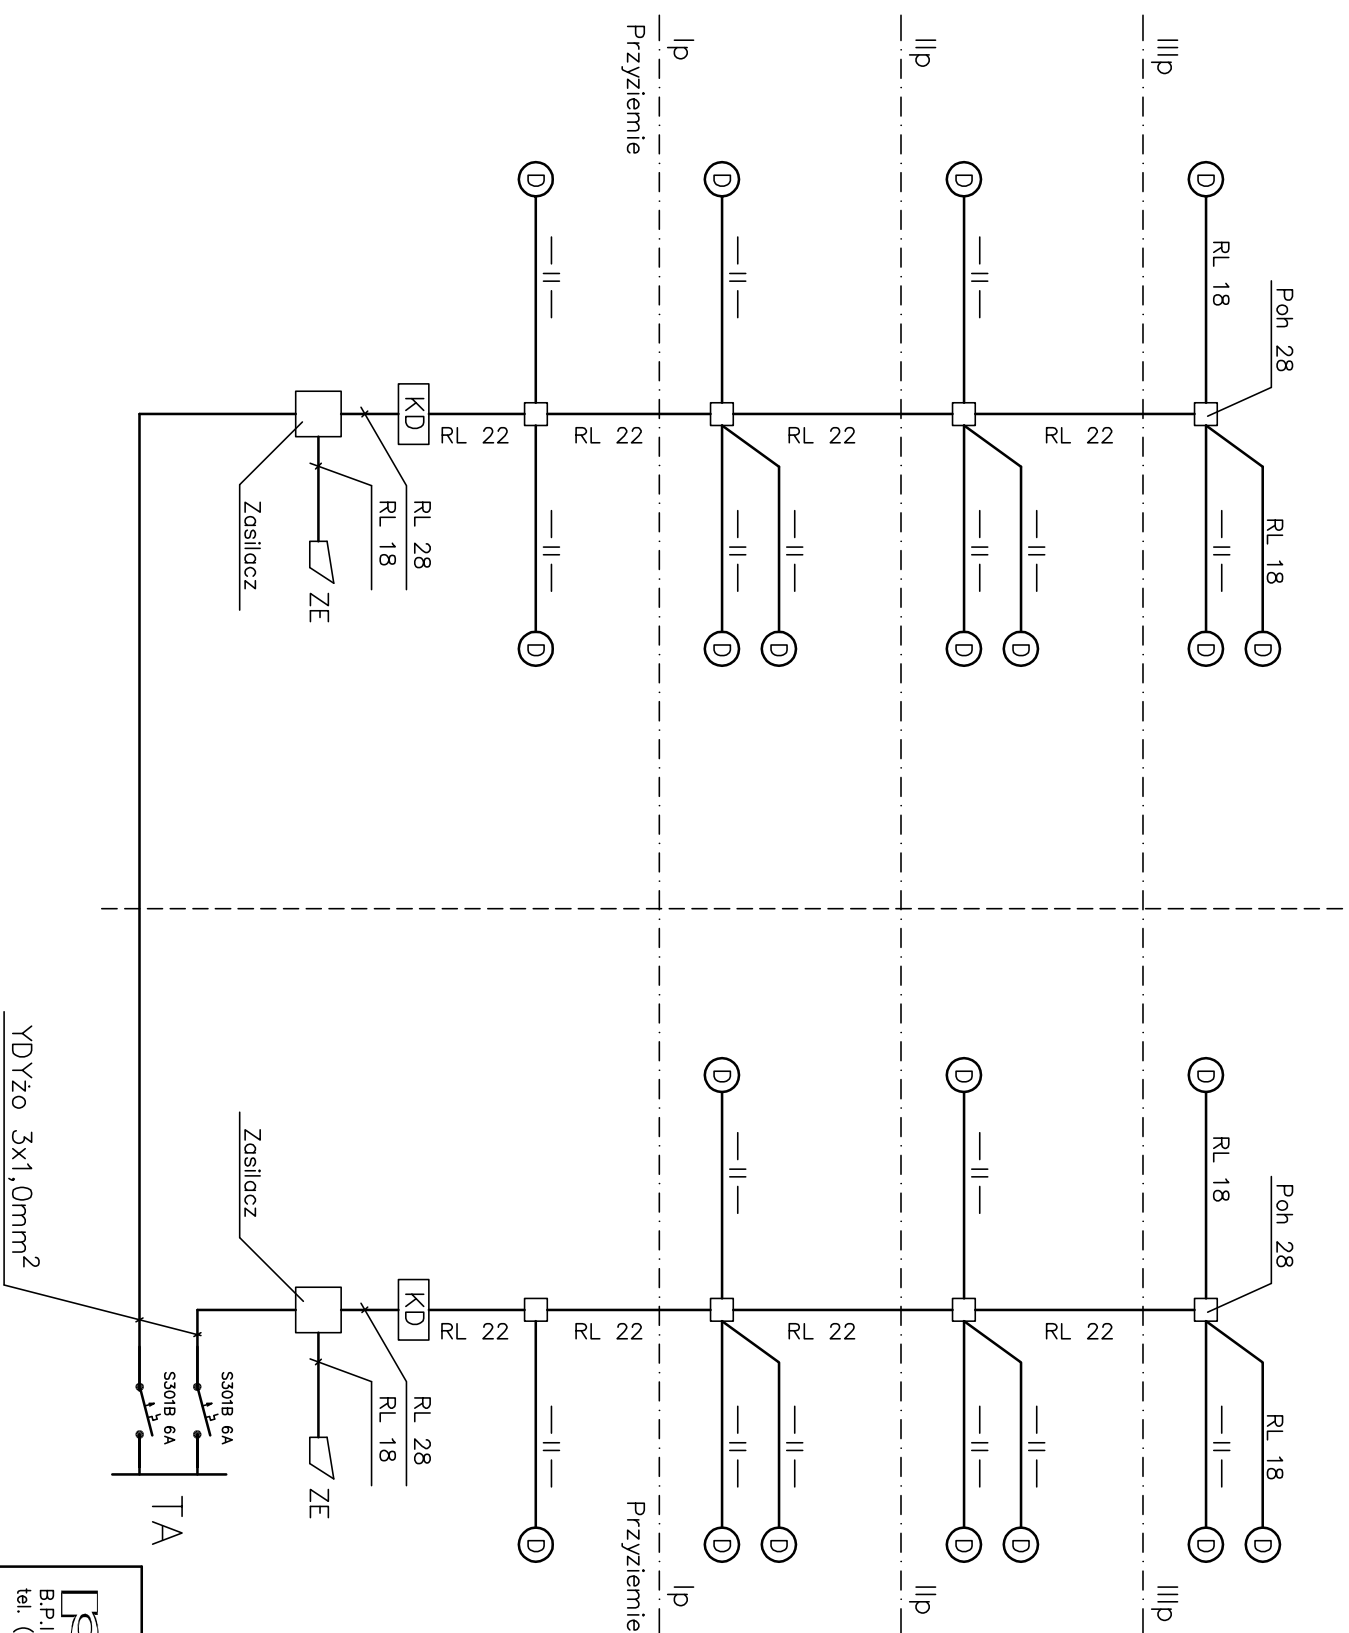


SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ

 $\frac{5}{2}$ 五
一

Uwaga :

We wszystkie rury należy wciągnąć
druć stalowy fi 2 mm wyżarzony

<p>ppanoramm</p> <p>B.P.I spółka z o.o. 90-358 Łódź, ul. Piotrkowska 182, kł. p. VII tel./fax (042) 255 77 99, e-mail: bpi@panoram@op.p</p>	
<p>TEMAT</p>	<p>PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5 PODDĘBICE UL.SOBIESKIEGO/PRZYSZŁOŚĆ (DZ.NR 37/24)</p>
<p>INWESTOR</p>	<p>TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. PODDĘBICE, UL PRZYSZŁOŚĆ 5</p>
<p>STADIUM</p>	<p>PROJEKT BUDOWLANY</p>
<p>RYSUNEK</p>	<p>SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ</p>
<p>PROJEKTANT</p>	<p>tech. ZBIGNIEW KOTECI</p>
<p>WSPÓŁPRACA</p>	<p>tech. MARCIN KOTECI</p>
<p>SPRAWDZAJĄCY</p>	<p>inż. GORCOUNUSZ MARKIEWICZ</p>
<p>DATA: 10/2008</p>	<p>rys. NR. 7</p>